




Toegestane lekverlies				
Pa	Maximale lekverlies (l/s.m ²)			
	klasse A	klasse B	klasse C	klasse D
400	1,32	0,44	0,15	0,05
500	1,53	0,51	0,17	0,06
1000	2,41	0,80	0,27	0,089
1500	3,13	1,04	0,35	0,12
2000	3,78	1,26	0,42	0,14

Grafiek lucht lekkage test onderdeel

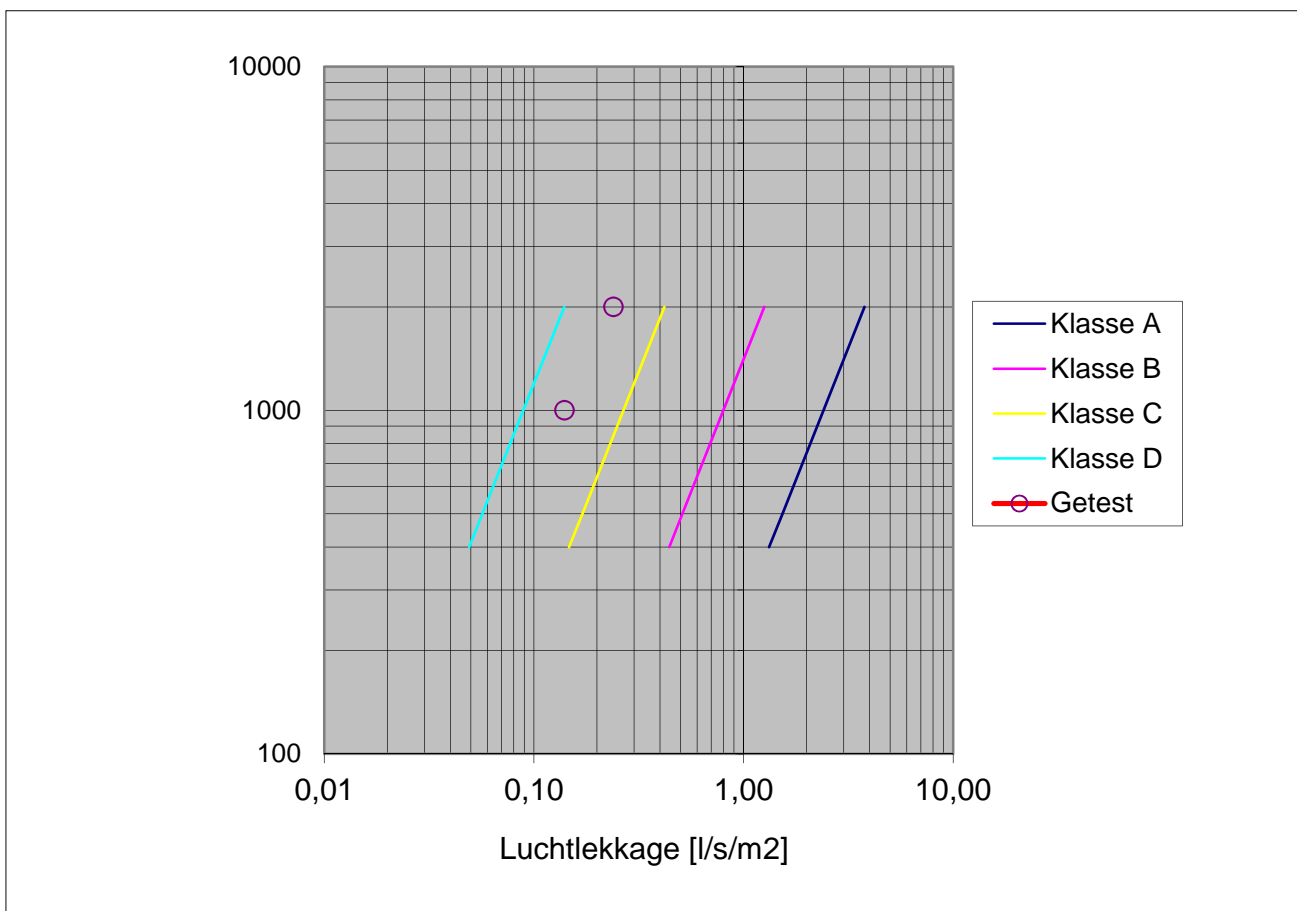

Conclusie:

Het geteste onderdeel voldoet aan luchtdichtheidsklasse	C
---------------------------------------------------------	---

Opmerkingen:

Opmerkingen:	Equivalentente lengte van 1 meter toegepast volgens EN 1751 daar werkende lengte kleiner is dan 1 meter.
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gecontroleerd:	A. van Luin
Datum	27-6-2014
Paraaf	avl

Foto geteste appendage/kanaalsysteem:



Industrie en handelmaatschappij Bergschenhoek bv
Boterdorpsweg10
2661 AC Bergschenhoek

Certificaat nummer Luka P97/52.01D

